



POS."1"

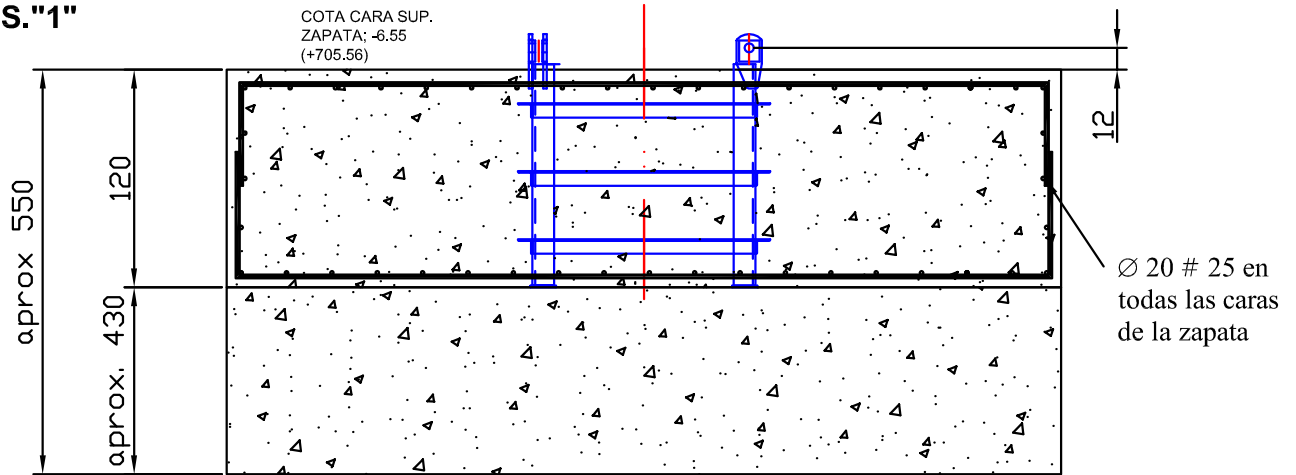

COTAS EN CM.
L = 470

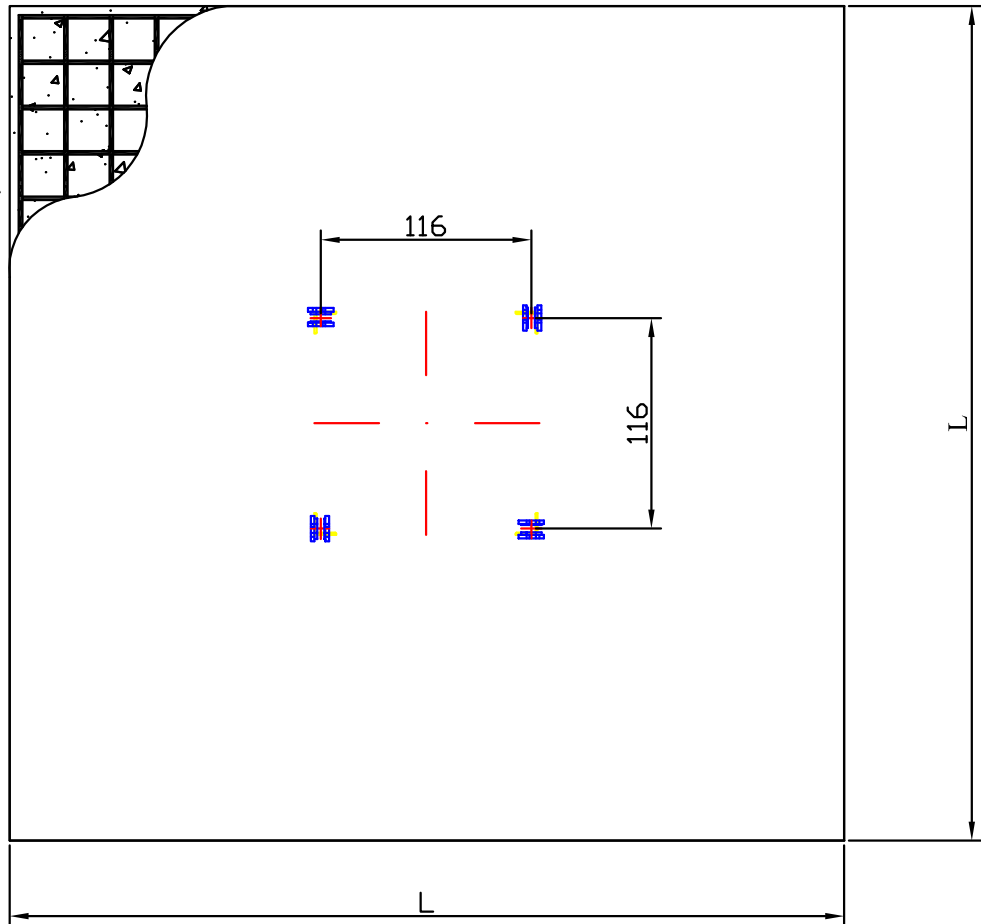

El usuario debe hormigonar y nivelar correctamente el tramo de empotramiento (tolerancia ± 2 mm), así mismo deberá asegurarse que se cumplen las Condiciones de Estabilidad, según NORMA UNE 58-101-80 (II), Pto.3.2.

Recomendación para la nivelación del tramo; Dejar fijadas solidamente en el hormigón de limpieza cuatro placas de aproximadamente 30*30*1 cm, a la distancia conveniente para apoyar el tramo de empotramiento. Una vez nivelado el tramo con referencia a los ejes de los taladros para los bulones (tolerancia de nivelado ± 2 mm), lo soldarán a dichas placas, para evitar que se desnivele con el hormigonado.

Se seguirán en todo momento las instrucciones del estudio geotécnico.

	Fecha	Nombre	Empresa usuaria;
Dibujado;			Empresa instaladora; SERVICIOS PINGON, S.L.
Comprobado;		M. Cortés	
Escala;	<p>PLANO CIMENTACIÓN GRUA PINGON; Modelo; GP/ST-40.10 SR, N° de fabricación;****, <u>Altura de montaje; 31.10 m.b.f.</u> <u>Radio; 30.00 m, Longitud de pluma; 31.50 m.</u></p> <p><u>Hormigón HA-25</u> <u>Armadura S-500 (en las seis caras de la zapata)</u> <u>Resistencia del terreno; 4.0 Kg/cm2</u></p>		<p>ING. TÉCNICO</p> <p>N° CLDO; 12.994</p>